


# СХЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ

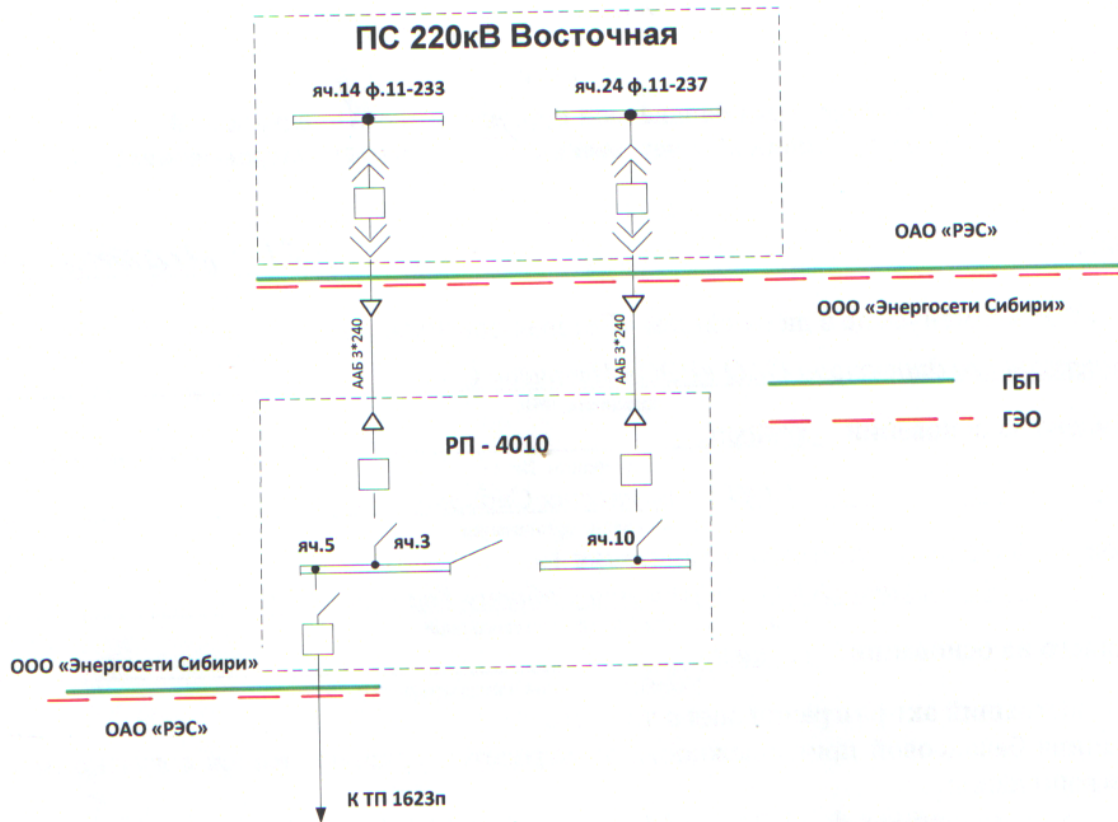

Характеристики питающей ТП			Характеристики объекта Сетевой организации 1								
Принадлежность	Диспетчерский номер	Ном. напряжение на границе разграничения	№ пп	Наименование объекта	Адрес	Максимальная мощность объекта, кВт	в т.ч.		Категория надежности электроснабжения объекта	Наличие резерва	Согласованная категория надежности электроснабжения СО 1, обеспечиваемая СО
ОАО «РЭС»	ПС 220кВ Восточная яч.14, 24	10 кВ	1	РП-4010 яч.3 (запитана от КЛ ф.11-233)	г.Новосибирск ул. Рябиновая	4327,5	607,5	мощность объектов, запитанных от сетей ООО "Энергосети Сибири"	2	ф.11-237	2
							3720	транзит от яч. 5 РП-4010 в сеть ОАО "РЭС"		ф.11-233	
			2	РП-4010 яч.10 (запитана от КЛ ф.11-237)		607,5	607,5	мощность объектов, запитанных от сетей ООО "Энергосети Сибири"			

Подписи:

Сетевая организация:

Сетевая организация 1

\_\_\_\_\_/С.Н. Ильичёв/

\_\_\_\_\_/В.В. Головкин/

Подпись, ФИО

Подпись, ФИО

