


Наименование электроустановки (оборудования) Заявителя	Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации
ЦТП-15	КЛ- 10 кВ 2ААБ2л-10-3х240, 225 м.
	РП-3800
	ТП-3803

Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены:
 На кабельных наконечниках КЛ-0,4 кВ в ЦТП-15.

(описание границ эксплуатационной ответственности)

Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

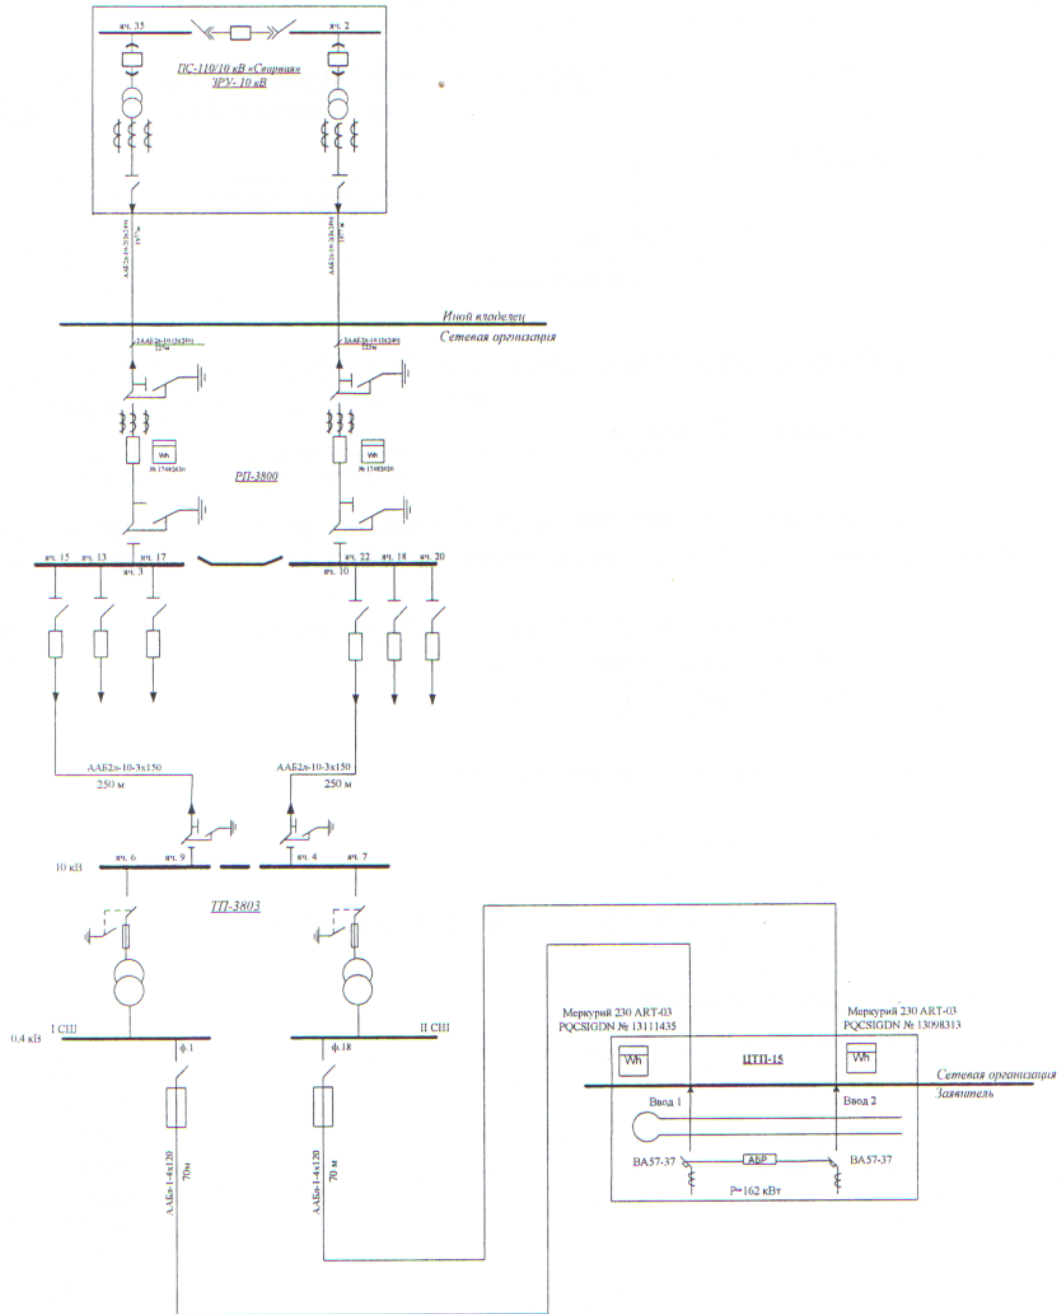

Подписи сторон
 Директор ООО «Энергосети Сибири»

(должность)

Половкин В.В.

Подпись (Ф.И.О.)

Директор ООО «Дома Сибири»

(должность)

Червов Д.В.

Подпись (Ф.И.О.)

